ZBIORNIKI PODZIEMNE

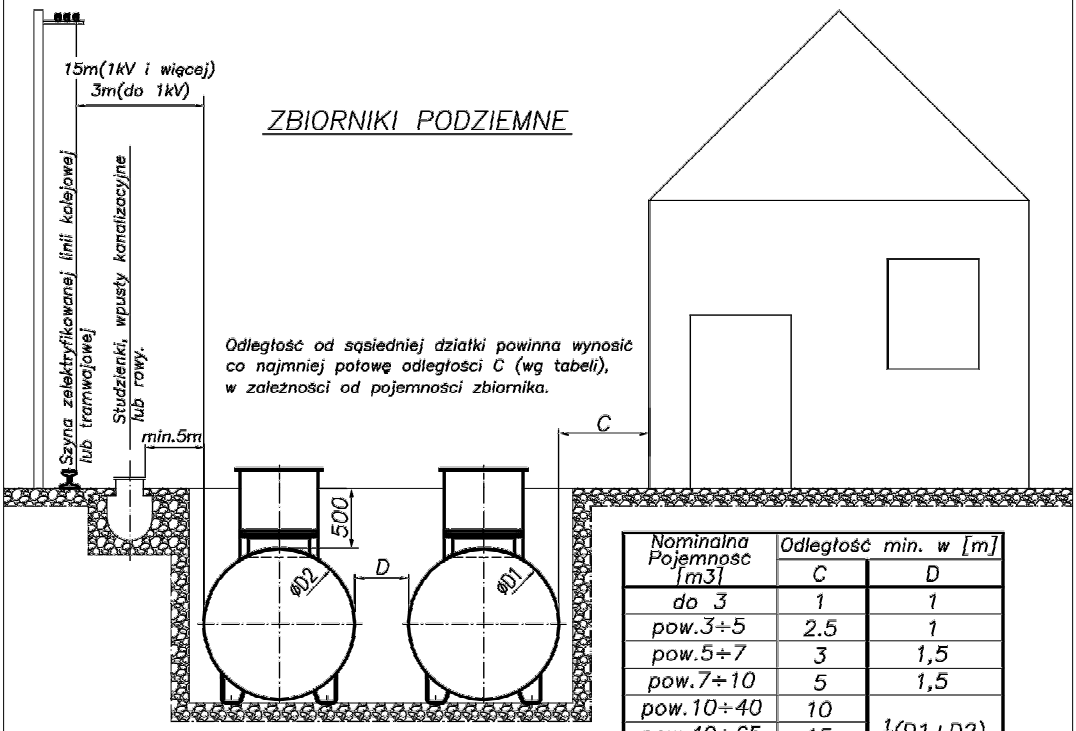

D– Odległość od sąsiedniego zbiornika (podziemnego lub naziemnego).

Nominalna Pojemność [m3]	Odległość min. w [m]	
	C	D
do 3	1	1
pow.3÷5	2.5	1
pow.5÷7	3	1,5
pow.7÷10	5	1,5
pow.10÷40	10	$\frac{1}{4}$(D1+D2)
pow.40÷65	15	
pow.65÷100	20	

Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną

Inwestor: GMINA STRACHÓWKA, UL. NORWIDA 6, 05-282 STRACHÓWKA

Lokalizacja: Pow. Wołomin, Gm. Strachówka, Obr. Równe, dz. nr: 435/2, 436/1, 436/3, 435/5, 435/3, 451/1

Nr ark.: 5

Branża: SANITARNA

Skala: -

Nazwa rysunku: WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW NA CIEKŁE GAZY

Data: listopad 201

Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Kowalczyk upr. nr: MAZ/0515/POOS/06

Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Grajewski upr. nr: MAZ/0210/PWOS/09

Podpis:

ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz
Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk M
NIP: 822-187-60-25